

IEAS-1 Trifazis apskaitos skydas vienam tiesioginio jungimo elektros skaitikliui. Automatinio jungiklio vardinė srovė 16÷63 A

1.Skydas skirtas vartotojo (elektros tinklų abonento) prijungimui prie trifazio 380V 50Hz tinklo, elektros energijos apskaitai bei apsaugai nuo perkrovų ir trumpo jungimo.

2.Skyde gali būti montuojami visų tipų tiesioginio jungimo trifaziai elektros energijos skaitikliai, esantys Lietuvos standartizacijos departamento registre, taip pat įvairių tipų įvadiniai automatiniai jungikliai.

3. Pridedamos cinkuotos konstrukcijos tvirtinimui prie sienos arba el. atramos.

4.Apsaugos laipsnis pagal IEC standartą – IP-44.

5.Sertifikuotas Lietuvoje. Atitiktis sertifikatas Nr.LS801.B01010.


6.Skydas surenkamas iš karštu būdu cinkuotų lakštinio plieno detalių padengtų milteliniais dažais. Antikorozinė danga atitinka AB „Lietuvos energija“ reikalavimus.

7.Durų spyna iš nerūdijančio metalo lydinio. Sklęstelis pasukamas ir įveržiamas.


Techniniai parametrai:

Skydelio tipas	Įvad. automato vard. Srovė, A	Vardinė įtampa, V	Dažnis, Hz	Matmenys, mm					Svoris, kg
				H	B	L	A	C	
IEAS-1-1	16			500	450	200	430	370	25
IEAS-1-2	25			500	450	200	430	370	25
IEAS-1-3	40	380	50	500	450	200	430	370	25
IEAS-1-4	50			500	450	200	430	370	25
IEAS-1-5	63			500	450	200	430	370	25

Elektros schema

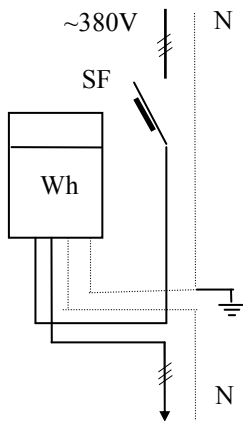

Bendras vaizdas ir tvirtinimo matmenys

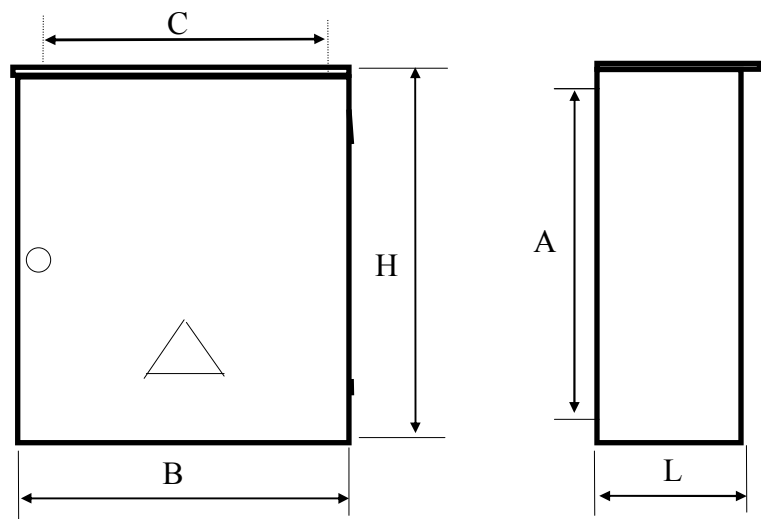

Pristatomas gamintojo transportu



UAB „ArmetLina“ Liejyklos g. 2, 78148 Šiauliai.

Užsakymų priėmimas ir įforminimas: tel/faks 8-(41) 41 54 07