

IEASS-3 Trifazis apskaitos skydas su paskirstymu vienam tiesioginio jungimo elektros skaitikliui.


Įvadinio automatinio jungiklio vardinė srovė 25÷63 A, paskirstymo automatinių jungiklių – 10÷50 A .

1. Skydas skirtas vartotojo (elektros tinklų abonento) prijungimui prie trifazio 380V 50Hz tinklo, elektros energijos apskaitai, paskirstymui bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpų jungimų .
2. Skyde gali būti montuojami visų tipų trifaziai elektros energijos skaitikliai, kurie yra Lietuvos standartizacijos departamento registre.
3. Skyde, suderinus su užsakovu, gali būti montuojami įvairių tipų įvadiniai bei paskirstymo automatiniai jungikliai.
4. Apsaugos laipsnis pagal IEC standartą - IP-44.
5. Skydas surenkamas iš karštu būdu cinkuotų lakštinio plieno detalių padengtų milteliniais dažais. Antikorozinė danga atitinka AB „Lietuvos energija“ reikalavimus.
6. Durų spyra iš nerūdijančio metalo lydinio . Skląstelis pasukamas ir įveržiamas.


Techniniai parametrai :

Skydo tipas	SF1 .vard. srovė, A	SF2	SF3	Vardinė įtampa, V	Dažnis Hz	Matmenys, mm					Svoris, kg
						H	B	L	A	C	
IEASS-3-1	25	16	10			700	450	200	630	370	25
IEASS-3-2	40	16	25			700	450	200	630	370	25
IEASS-3-3	50	16	40	380	50	700	450	200	630	370	25
IEASS-3-4	63	16	50			700	450	200	630	370	25

Elektros schema

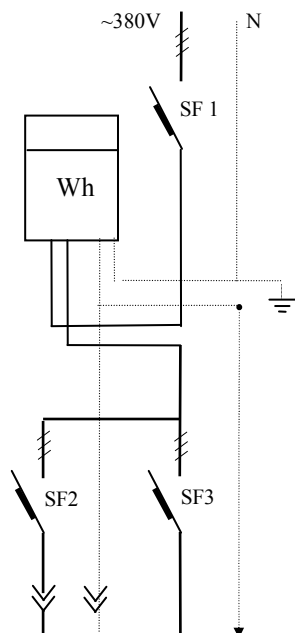

Bendras vaizdas ir tvirtinimo matmenys

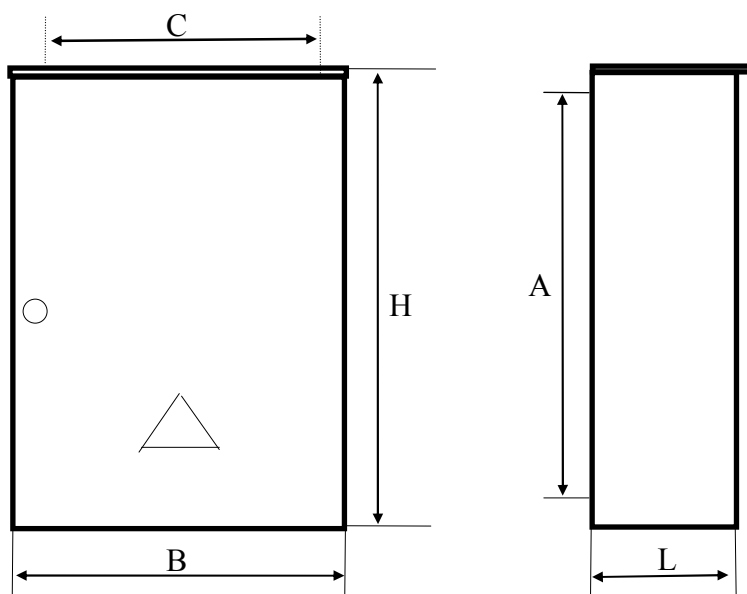

*Pastaba: Skirstomoje dalyje gali būti montuojama didesnis skaičius vienfazių arba trifazių automatinių jungiklių arba rozetės, taip pat žeminantis transformatorius , gnybtynas . Schema tikslinama užsakymo metu.

Skydas gaminamas pagal pateiktą projektinę dokumentaciją. Transportavimo sąlygos ir kaina tikslinama užsakymo metu.



UAB „ArmetLina“ Liejyklos g. 2, 78148 Šiauliai.

Užsakymų priėmimas ir įforminimas: tel/faks 8-(41) 41 54 07